


## Meetgegevens Monitoring Klazienaveen - April 2018



In Klazienaveen meten we de emissie van gewasbeschermingsmiddelen alleen in de uitstroom (1631) van het glastuinbouwgebied. Uit eerdere metingen in de jaren 2009 t/m 2013 is gebleken dat we geen overschrijdingen in de instroom (1634) aantreffen.



Meetpunten Klazienaveen

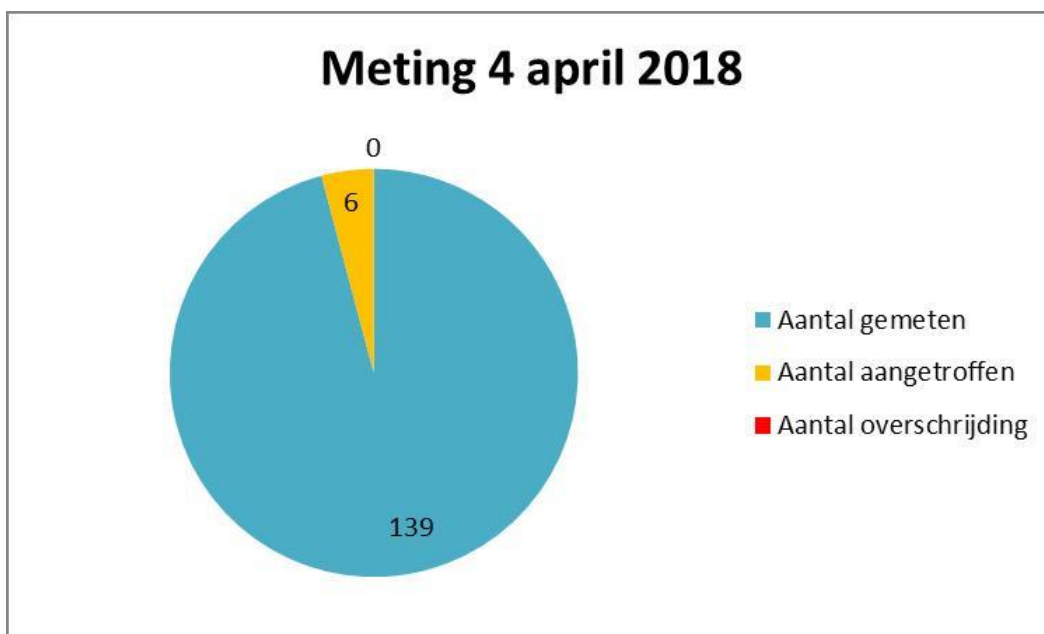

Er zijn geen stoffen aangetroffen die de norm overschrijden

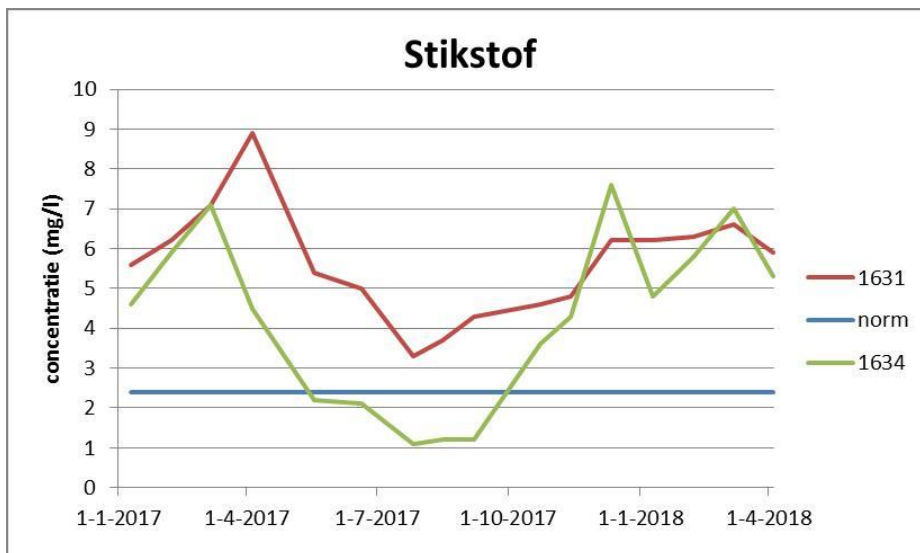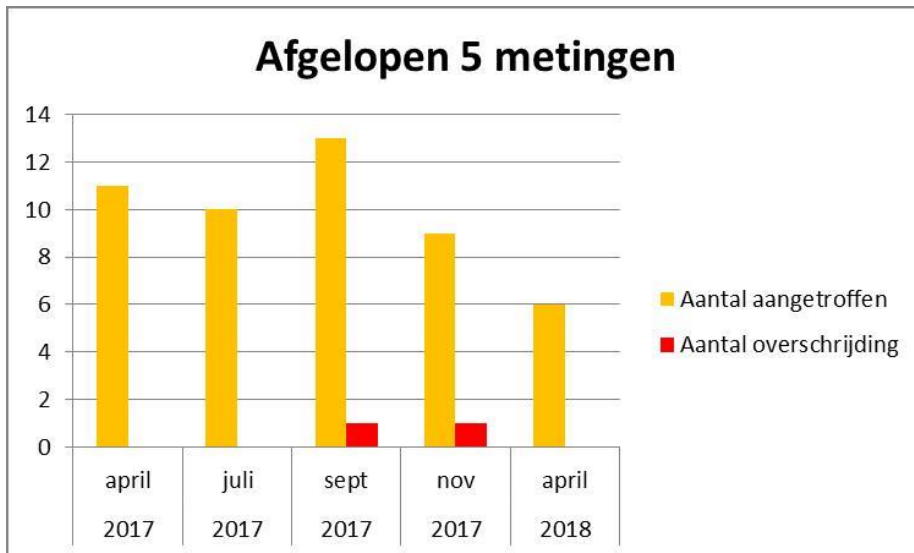

Aangetoonde stoffen meting 4 april 2018_Klazienaveen		
Parameteromschrijving	Eindoordeel *	1631
azoxystrobin	< norm	
chloorprofam	< norm	
dimethomorf	< norm	
paclobutrazol	< norm	
pirimicarb	< norm	
propiconazol	< norm	
* Toets is indicatief en gebaseerd op individuele meetwaarde		
	Normoverschrijdend	
	Aangetoond, < norm	
	aangetoond, niet toetsbaar	
	stof uit landelijk meetprogramma	
Stof vetgedrukt	Glastuinbouw	